


This drawing shows the actual state of product development at the time of drawing. This drawing may be made against GAZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GAZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GAZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GAZE.

Indirekte Freischaltung über Sicherheitskreis
mit 3 zentralen Nottasten NOT320

Der Sicherheitskreis ist ein separater Stromkreis zur Realisierung einer sicherheitsrelevanten (indirekten) Freischaltung mehrerer Türzentralen in Verbindung mit zentralen Nottasten.

Für die Sicherheit der indirekten Freischaltung müssen zwischen den zentralen Nottasten NOT320 2 Leitungen geführt werden.

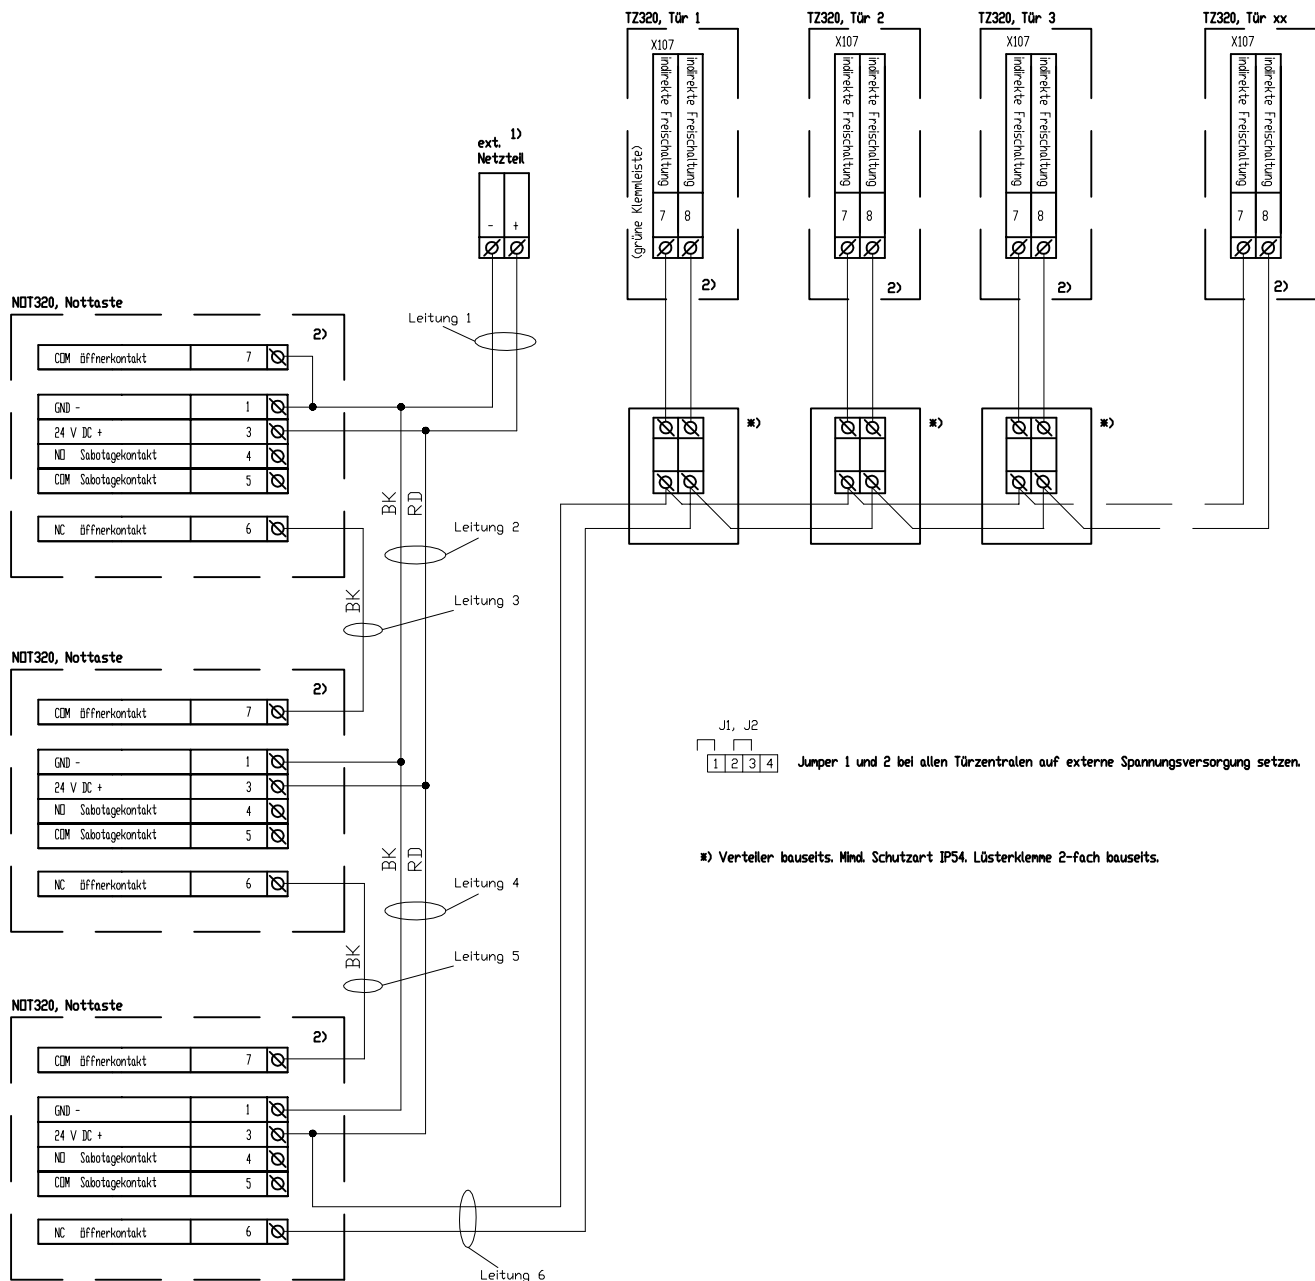


1) -Maximale Länge des Sicherheitskreises = 400m

- Stromverbrauch für den Sicherheitskreis je TZ320 ca. 20mA

Es dürfen nur die Netzteile NET220 Nr. 087243 und NT192-24 Nr. 089862 verwendet werden. Spannungsversorgung des Sicherheitskreises aus der TZ320 ist nicht zulässig.

2) Im Anschlussraum sind die schwarzen Adern (BK) mit Isolierschlauch doppelt zu isolieren.

					 GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany	Benennung / designation Anschlussplan Sicherheitskreis				
					vertraulich / confidential	mit 3 zentralen Nottaste NOT320				
						Datum / date	Name / name	Blatt / von sheet / of	2 / 2	Material-Nr. ID-no.
					erstellt / drawn	25.01.2010	tpe2	Maßstab scale	1 : 1	
					gepr. / checked	26.01.2010	tpe1			
					Ersatz für: subst. for:			Sprache / language	D	Zeichnungs-Nr. / document-no.
					Ersatz durch: subst. with:					sk109-252
ENPB	Dokversion doc. change no.	Datum date	Name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.						