


Schaltplan Lüftungsgerät

CFL-10 Warmwasserregister



CKL 1300 Warmwasserregister

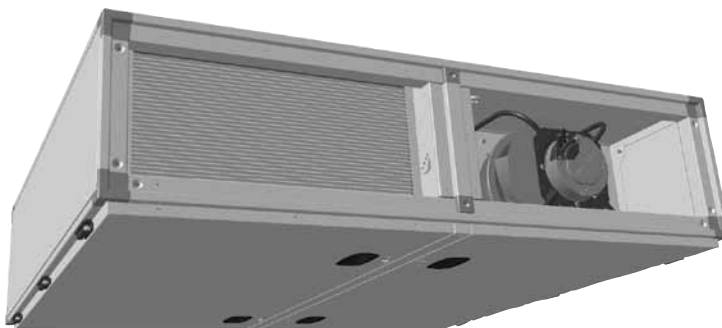

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001_Wolf_Standard									



WOLF GmbH
 Industriestraße 1
 D-84048 Mainburg
 Tel. +49 (0)8751 74-0

**Elektrotechnische
Dokumentation**

Gerät	CKL1300, CFL10 PWW, PKW		
Zeichnungsnummer	68-34-012-003		
Erstellt am	22.06.2012	von (Kürzel)	KUER
Bearbeitet am	20.09.2012	Anzahl der Seiten 14	

02	14.03.2012	KUER	Datum	22.06.2012	Gerät	CKL1300, CFL10 PWW, PKW	Titel- / Deckblatt 		68-34-012-003 = +	
03	18.07.2012	KUER	Bearb	KUER					ABT.: TAK	Art.Nr. 3063130
Anderung	Datum	Name	Gepr	Urspr	68-34-012-003	Ersetzt durch	Ersetzt durch	EPLAN P8 2.0.5	Blatt von 14 Blätter 1	

Verdrahtungsfarben:


- Hauptstromkreis : schwarz
- N-Leiter : hellblau
- Schutzleiter : gelb/grün
- Steuerkreis für Wechselstrom : rot/rotweiss
- Steuerkreis für Gleichstrom : dunkelblau/ dunkelblau/weiss
- Potentialfreier Kontakt (Fremdspannung) : orange


ACHTUNG!


Vor Inbetriebnahme des Schaltschranks ist folgendes zu beachten:

1. Alle Anschlüsse sind gemäß der örtlichen EVU-Bestimmungen zu erstellen
2. Alle Verbindungs- und Kontaktschrauben sowie die nicht belegten Kontakte müssen auf festen Sitz geprüft werden.
(Lockerung durch Transport möglich)
3. Thermische Motorschutz-Organee sind auf die Nennströme der Motore einzustellen.
4. Netzspannung mit Anschlußspannung des Schaltschranks vergleichen.
5. Leitungslänge für Fühler/Stellmotore, 24V-Steuerverleitungen max. 50m
Nicht gemeinsam mit 230/400V-Leitungen verlegen oder abgeschirmte Kabel verwenden
6. Aufgeführte Leitungsquerschnitte sind Mindestquerschnitte für Kupferleitungen ohne Berücksichtigung der Kabellänge und der bauseitigen Gegebenheiten. Kabeltypen sind entsprechend der Verlegeart auszuwählen
7. Um den Frostschutz der Anlage zu gewährleisten,darf der Hauptschalter Q1 nicht abgeschaltet werden.

						INBETRIEBNAHMEHINWEISE		68-34-012-003			
Gerät		CKL1300, CFL10 PWW, PKW									
02		14.03.2012		KUEP		Datum		25.07.2012			
03		18.07.2012		KUEP		Bearb		KUEP			
Änderung		Datum		Name		Urspr		68-34-012-003		Ersetzt durch	

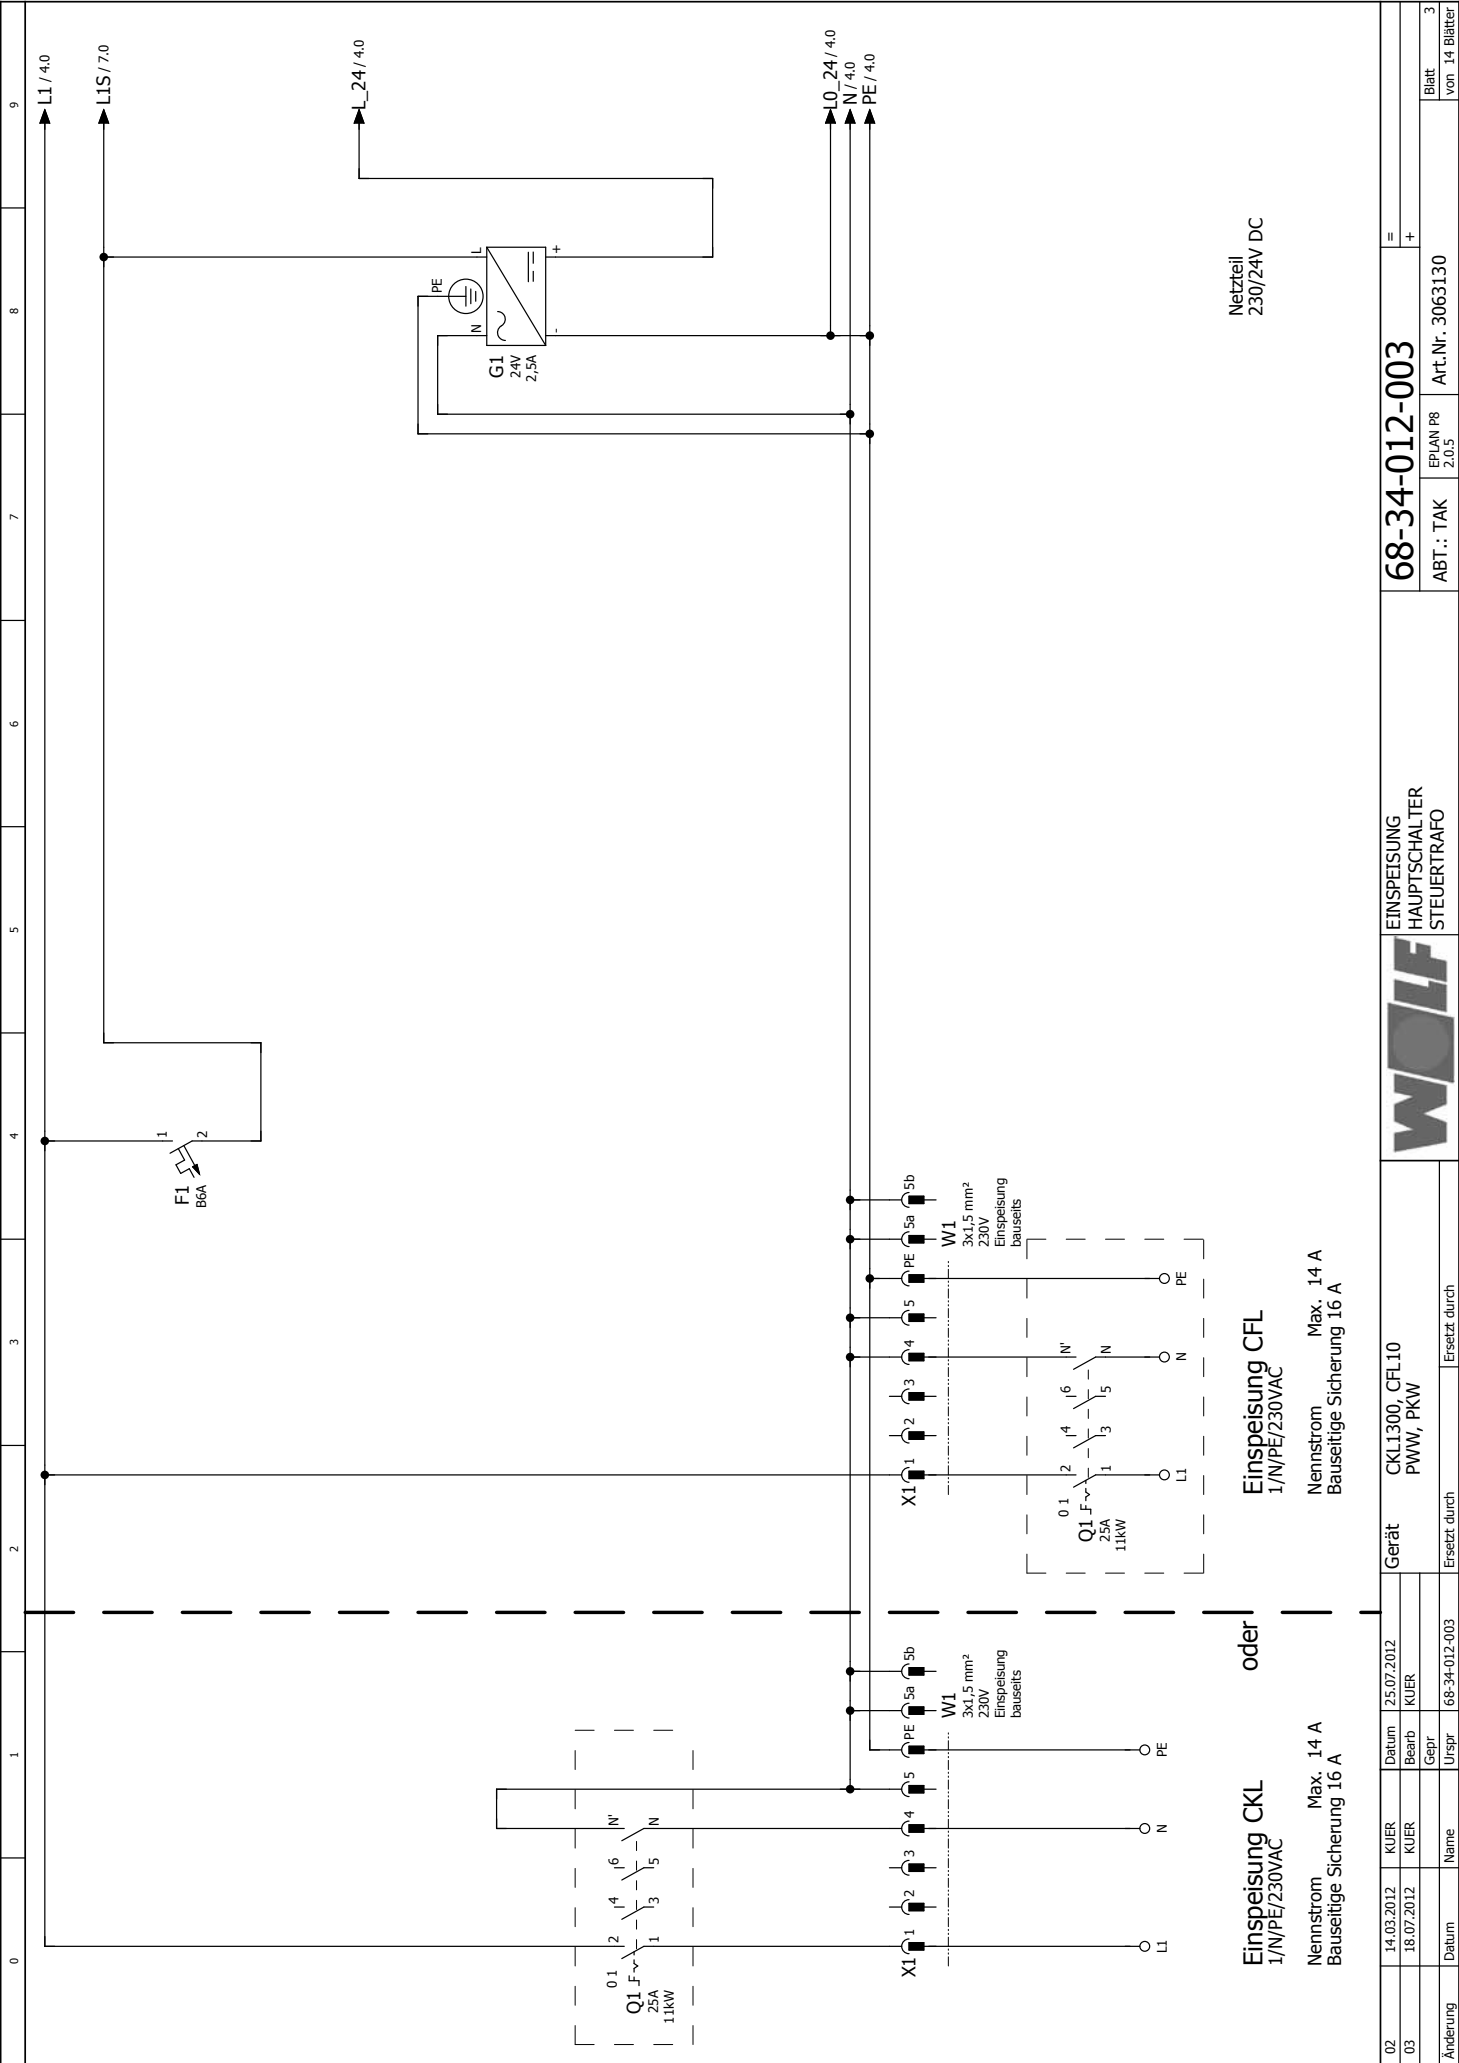


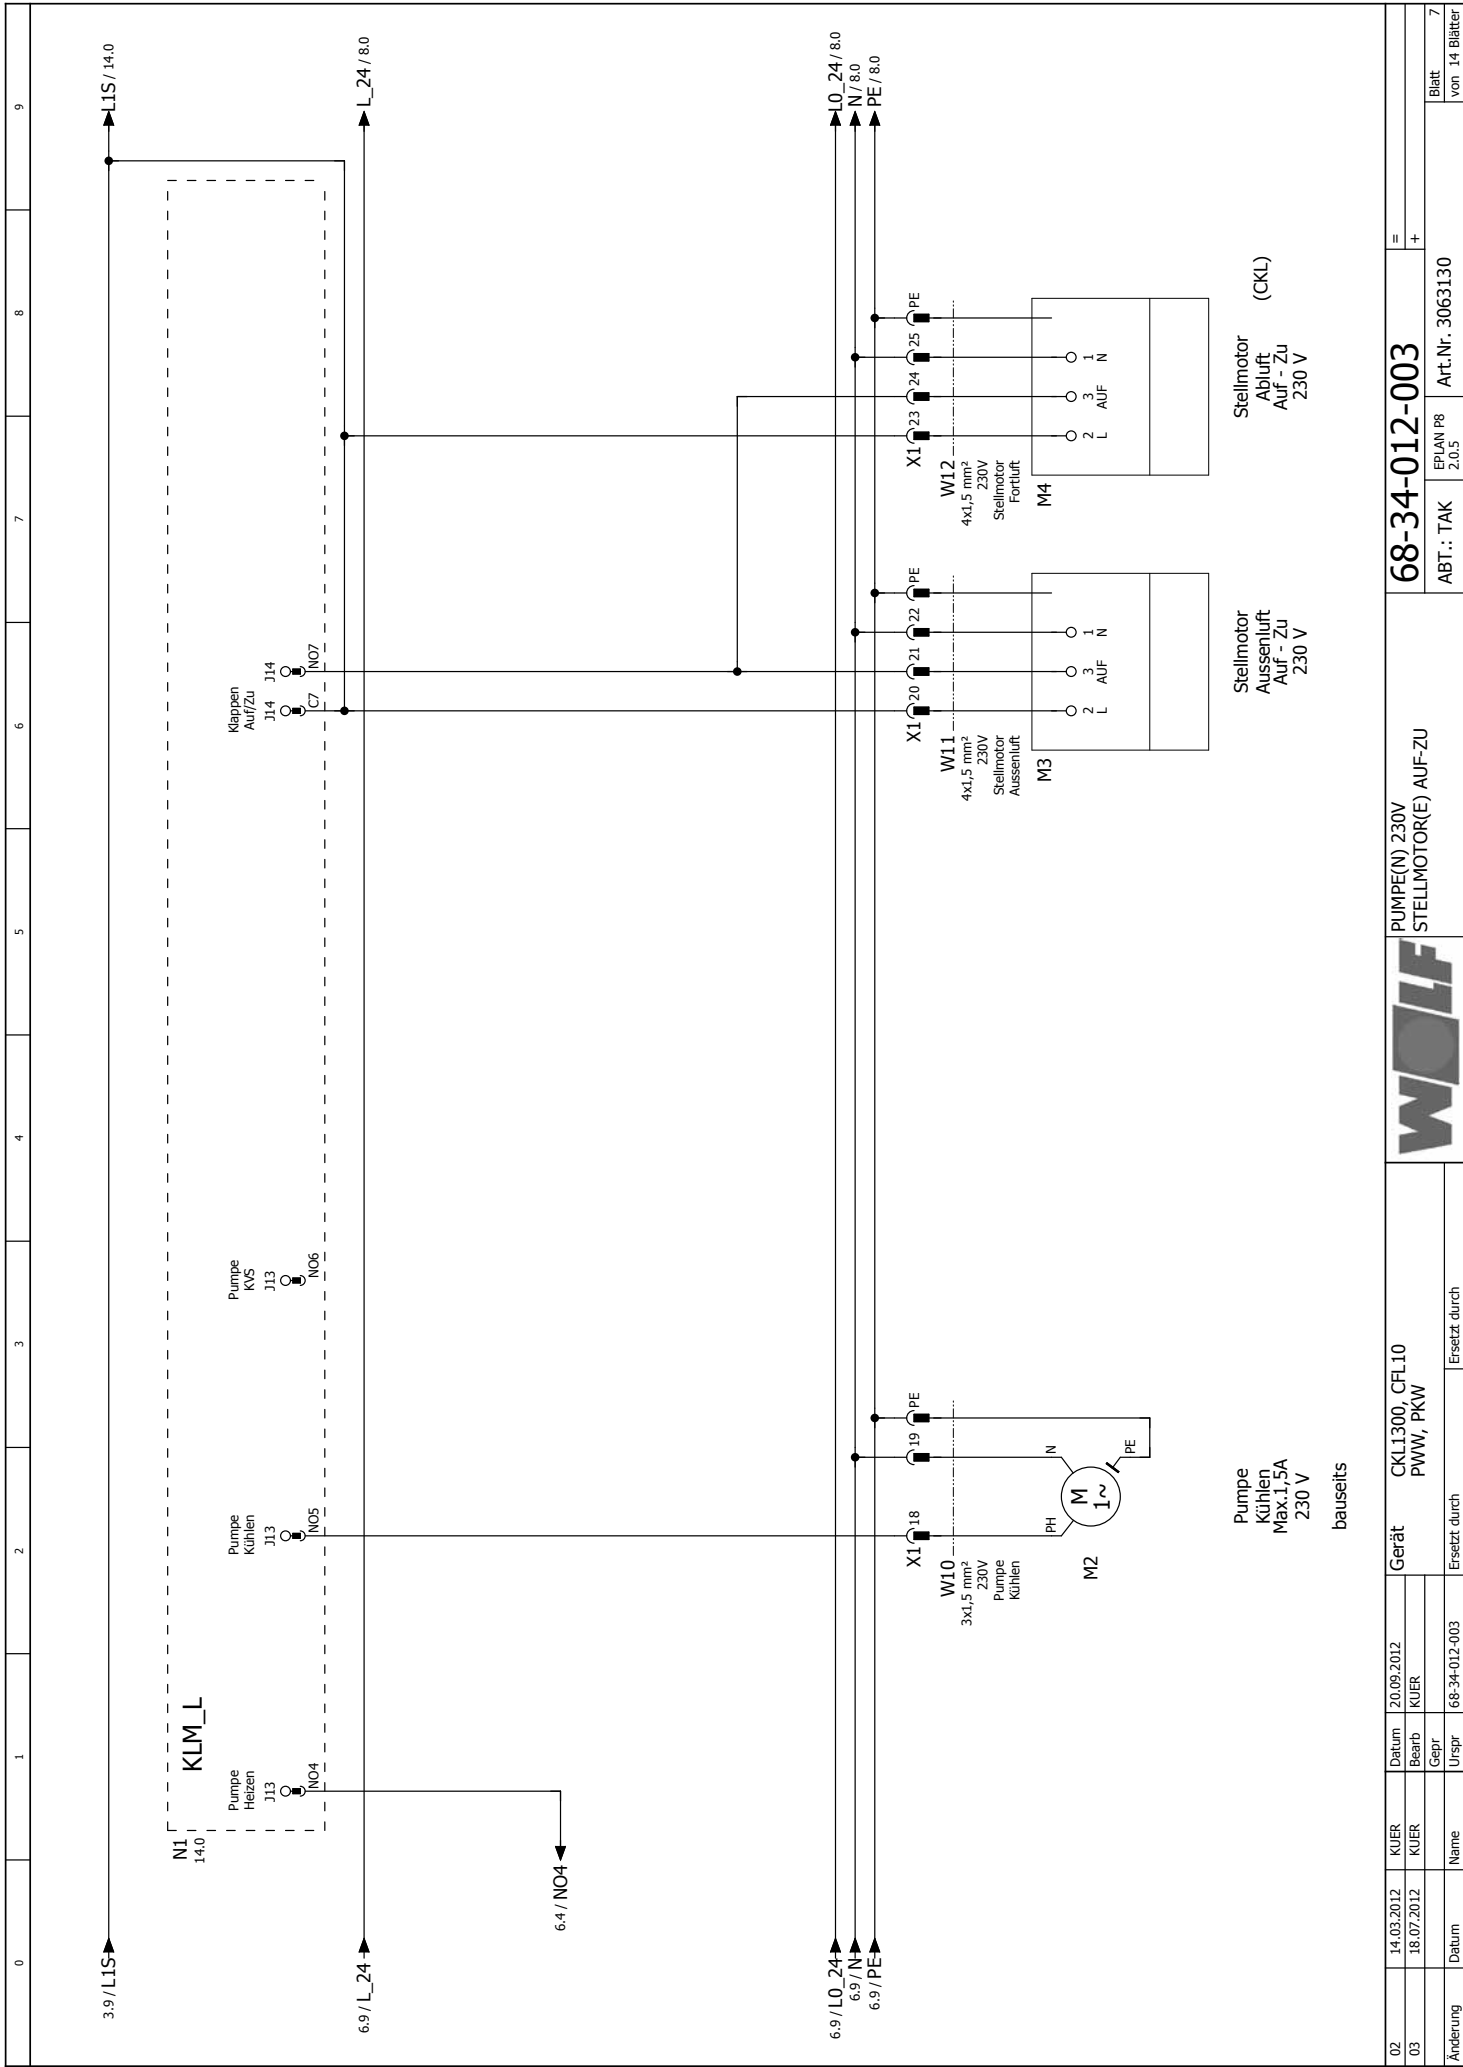

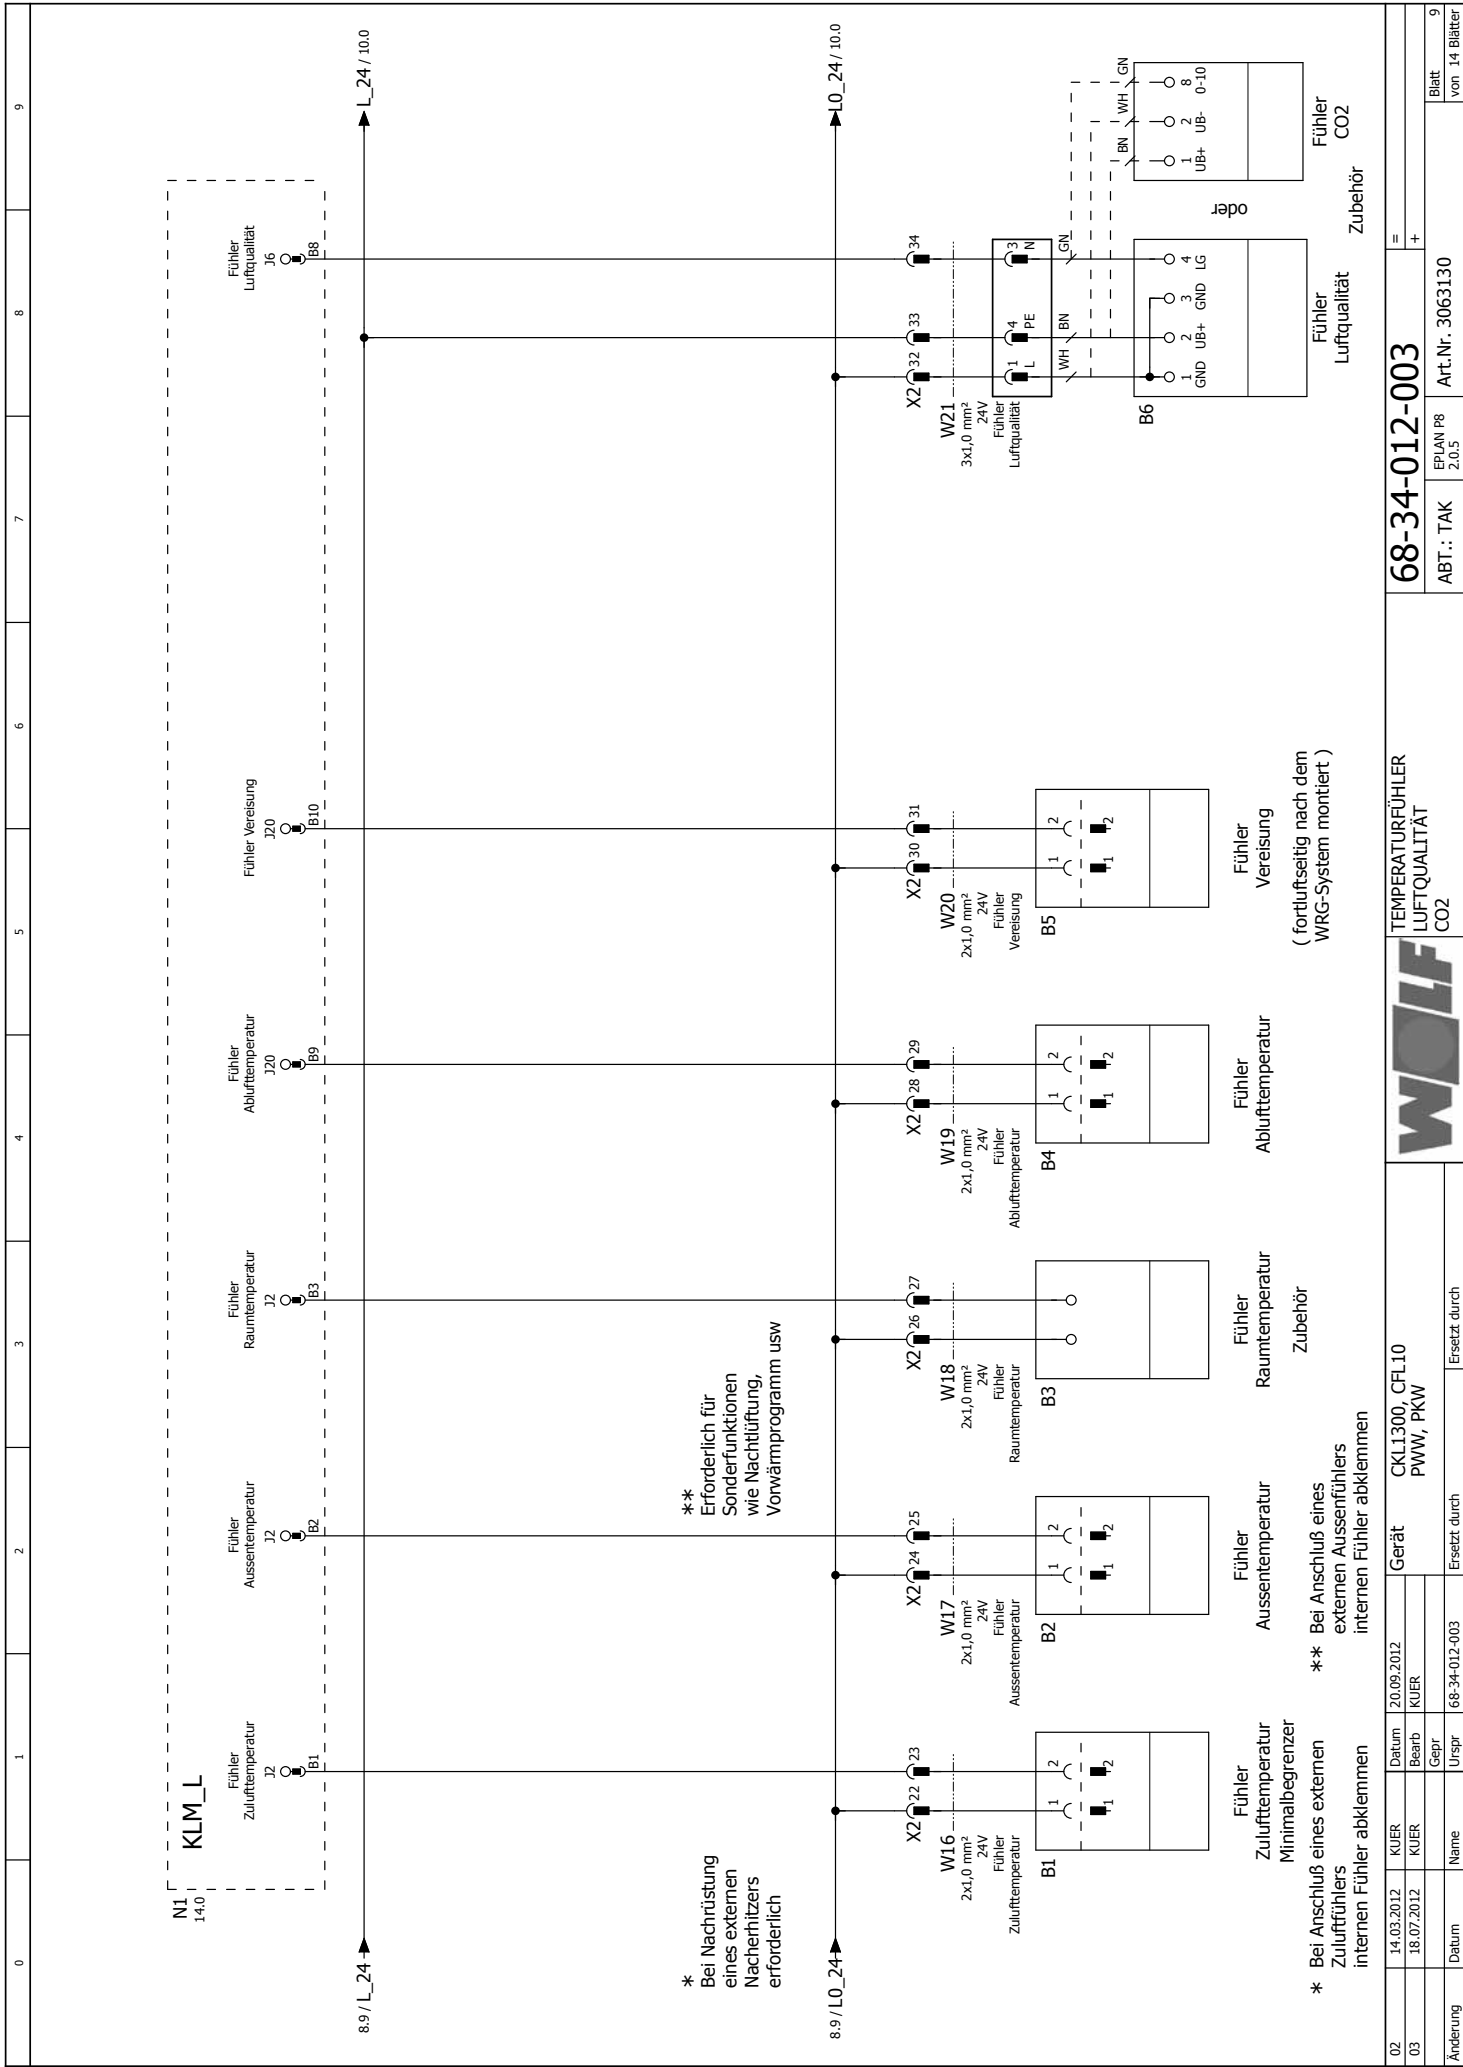




FLOW

12**770M**



Frostschutz-
Thermostat
Zubehör

WOLF

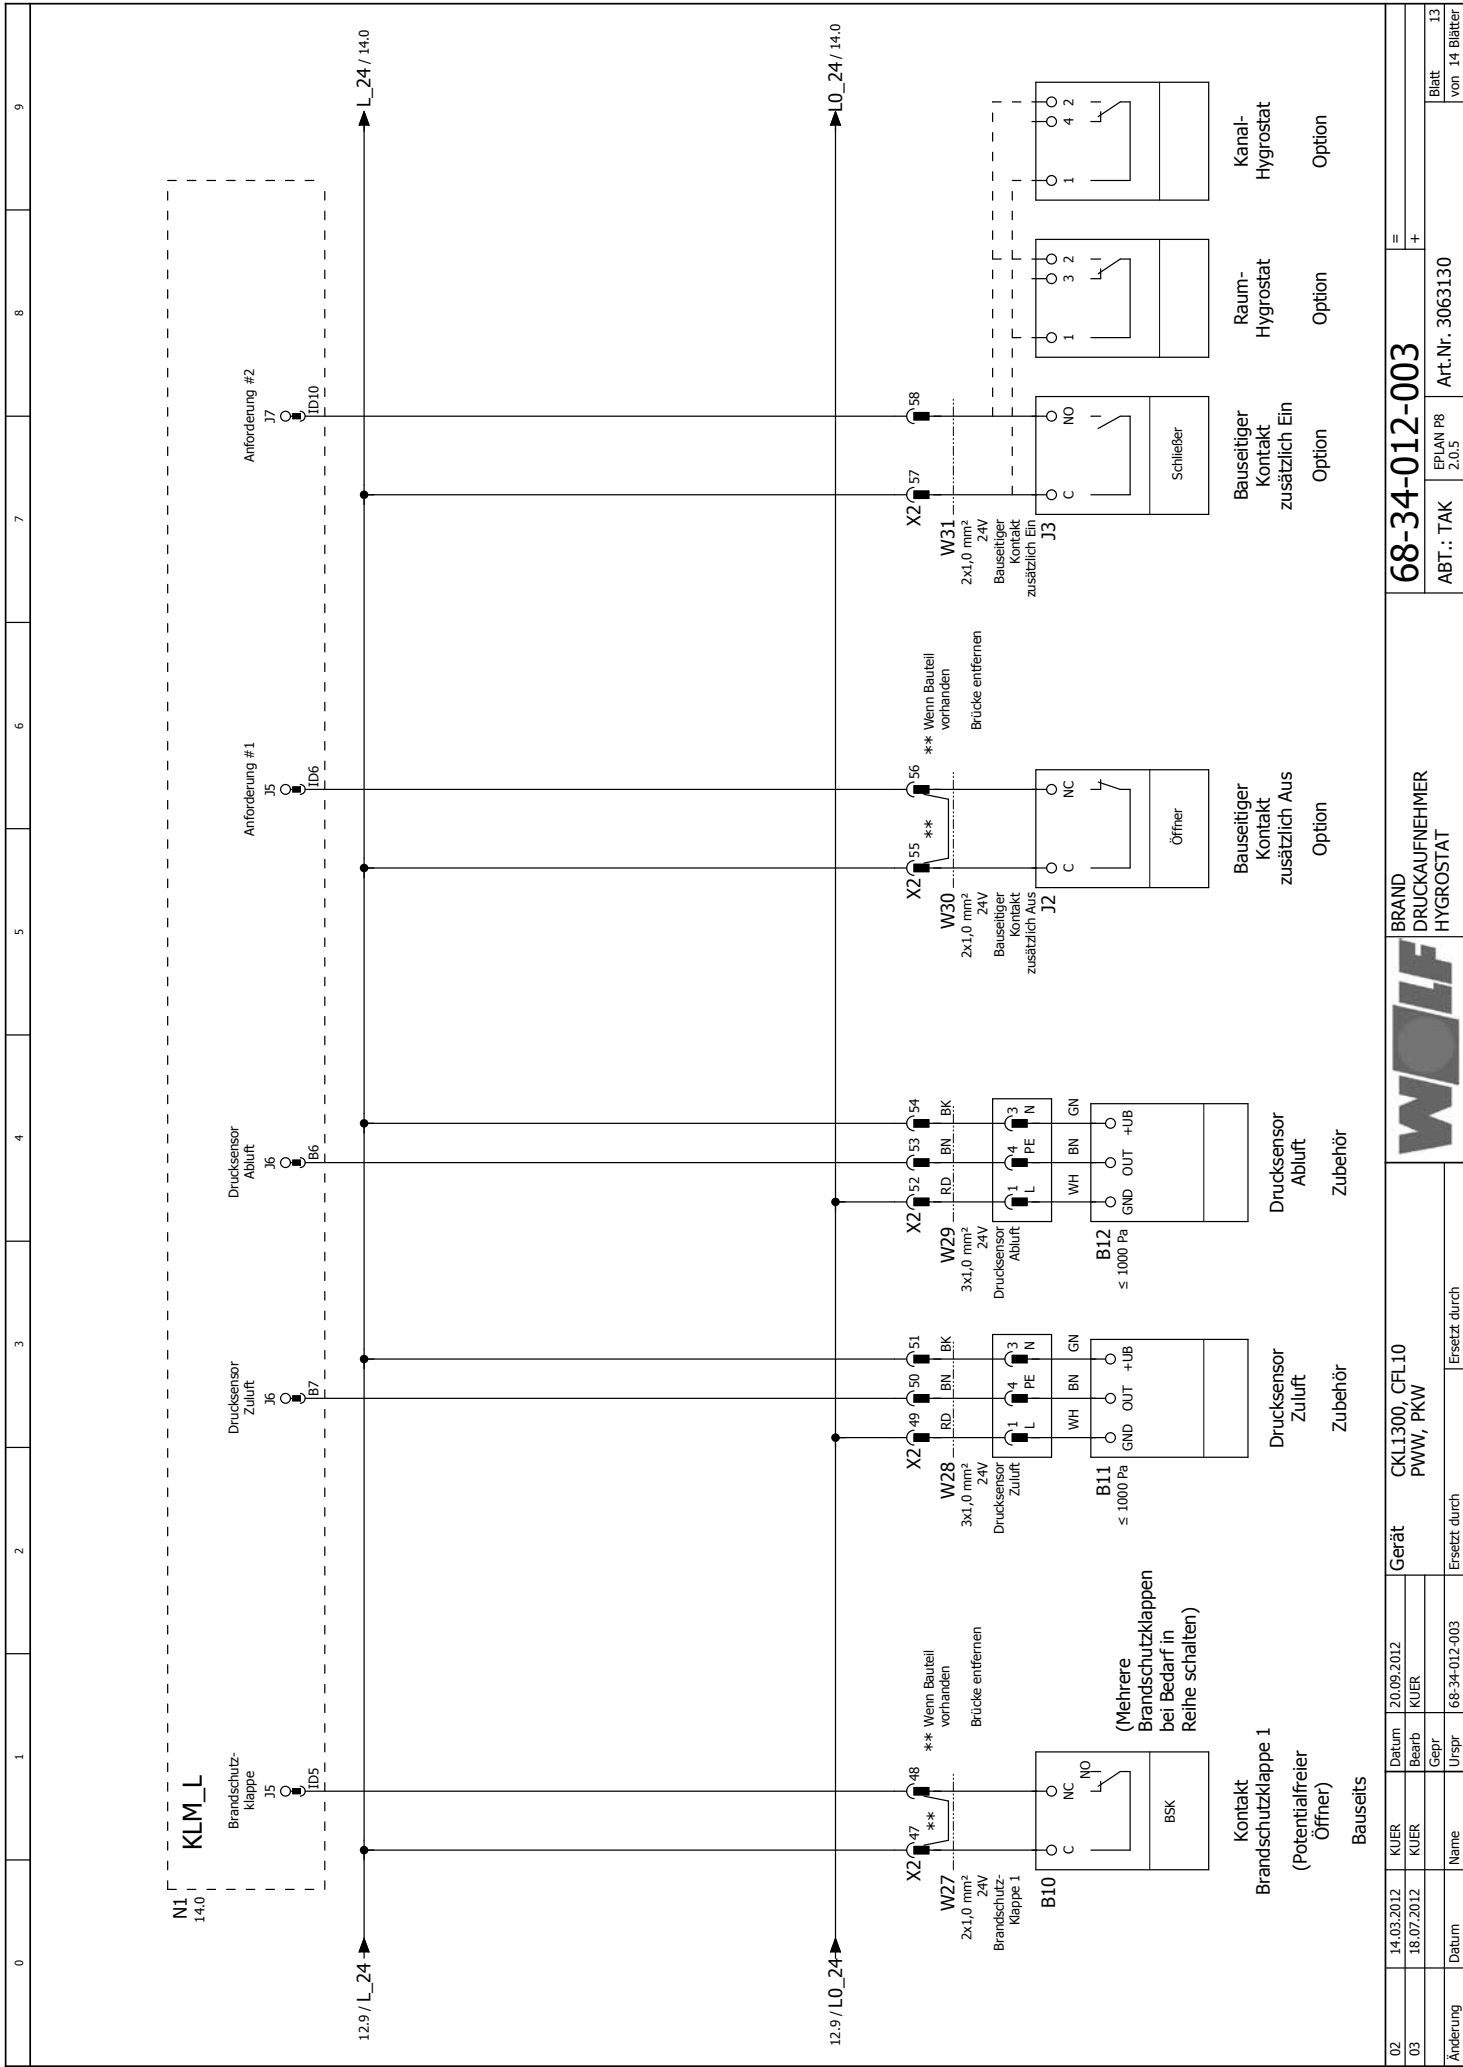



Mehrere Stellmotore
bauseits parallel schalten

Stellmotor
Mischluft
stufenlos
24 V

Option

						REGLER HAUPTTEIL MISCHLUFTKLAPPE		68-34-012-003		=		
02	14.03.2012	KUER	Datum	20.09.2012	Gerät	CKL1300, CFL10 PWW, PKW				+		
03	18.07.2012	KUER	Bearb	KUER								
Änderung		Datum	Name	Gepr	Urspr	68-34-012-003	Ersetzt durch	ABT.: TAK		EPLAN P8 2.0.5	Art. Nr. 3063130	Blatt von 14 Blätter

