


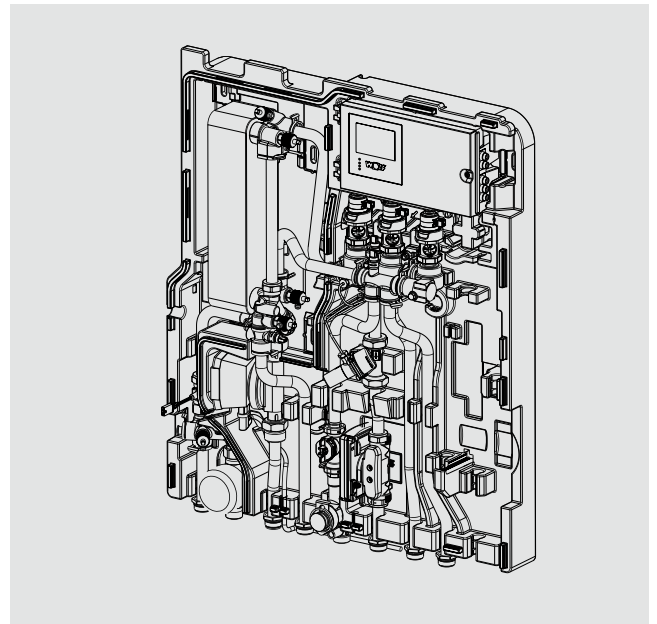

DE

Inbetriebnahmeprotokoll

WOHNUNGSSTATION

CAT-2-37-HT/LT/HT-ULTRA/LT-ULTRA

CAT-2-55-HT/LT/HT-ULTRA/LT-ULTRA

CAT-2-63-HT-HP/LT-HP/HT-HP-ULTRA/LT-HP-ULTRA
(Original)

Deutsch | Änderungen vorbehalten!

Serviceauftragsnummer:

Gerätetyp:

Herstell-Nr.:

Installateur:

Firma:

Strasse:

PLZ / Ort

Tel.Nr.:

Anlagenadresse:

Ansprechpartner:

Strasse:

PLZ / Ort

Tel.Nr.:

☐ mangelfrei☐ Leichte Mängel / Nachbesserung ohne neue Inbetriebnahme**Bemerkungen**

Inbetriebnahme erfolgreich durchgeführt?

☐ ja☐ nein

WOLF-Mitarbeiter: Name, Unterschrift

Kunde: Firma, Name, Unterschrift

Mit der Unterschrift bestätigt die inbetriebnehmende Firma die ordentliche Inbetriebnahme und der Anlagenbetreiber / Auftraggeber die Übergabe der Anlage.

Systemaufbau:

Typ	Anzahl
CAT-2-37-HT	
CAT-2-55-HT	
CAT-2-63-HT-HP	
CAT-2-37-LT	
CAT-2-55-LT	
CAT-2-63-LT-HP	

Typ	Anzahl
CAT-2-37-HT-ULTRA	
CAT-2-55-HT-ULTRA	
CAT-2-63-HT-HP-ULTRA	
CAT-2-37-LT-ULTRA	
CAT-2-55-LT-ULTRA	
CAT-2-63-LT-HP-ULTRA	

Zubehör:

elektrischer Durchlauferhitzer / E-Modul

3-/4- Leiter-System

Heizkreise:

Heizkörper

Fussbodenheizung

Hydraulisch abgeglichen

Wasseranalyse vorhanden	Ja	Nein
Wasseraufbereitung vorhanden	Ja	Nein
HT-Abgang (z. B. Badheizkörper)	Ja	Nein
Hydraulischer Abgleich	Ja	Nein
Ausdehnungsgefäß Primärkreis vorhanden	Ja	Nein
Anlage entlüftet	Ja	Nein
Hydraulischer Abgleich	Ja	Nein
Zirkulation (CIRK)	Ja	Nein
Betriebsanleitung für die Fachkraft ist an der Anlage	Ja	Nein

Heizungswasser:

	Leitfähigkeit		Härte		pH Wert
	Fülldruck				

Leitungswasser:

	Leitfähigkeit		Härte		pH Wert
----------------------	---------------	----------------------	-------	----------------------	---------

1.	Prüfen der Wohnungsstation	Geprüft:	Bemerkung/Werte:
1.1	Stromanschluss i. O.		
1.2	Sicherheitsmessung nach VDE 0701 bestanden		
1.3	Spannungsversorgung geprüft		Volt:
1.4	Position und Verdrahtung der Fühler geprüft		

1.	Prüfen der Wohnungsstation	Geprüft:	Bemerkung/Werte:
1.5	Station auf Dichtigkeit geprüft		
1.6	Sicherheitseinrichtungen geprüft		
1.7	Absperreinrichtungen geprüft		
1.8	Durchflussmengen kontrollieren		
1.9	Funktionsprüfung der Stellgeräte		

2.	Prüfen der Installation	Geprüft:	Bemerkung/Werte:
2.1	Vor- und Rücklauf Primärkreis richtig eingebunden		
2.2	Vor- und Rücklauf Sekundärkreis richtig eingebunden		
2.3	Sicherheitstemperaturbegrenzer montiert und verdrahtet (bei LT)		
2.4	Heizkreise und Heizkreisverteiler geöffnet		
2.5	Radiatorenkreis		Stück
2.6	Fußbodenkreis		Stück

3.	Prüfen der Temperaturen	Geprüft:	Werte:
3.1	Primärtemperatur Vorlauf geprüft		°C
3.2	Primärtemperatur Rücklauf geprüft		°C
3.3	Vorlauftemperatur Heizkreis geprüft		°C
3.4	Warmwassereinstellung		°C
3.5	Warmwasseraustritt geprüft		°C
3.6	WW-Durchfluss gemessen, bei folgender WW-Temp. :		Liter/min

4.	Unterrichten des Benutzers	Geprüft:	Bemerkung:
4.1	Anlagenbetreiber eingewiesen und Anlage übergeben		